


机房动力环境图

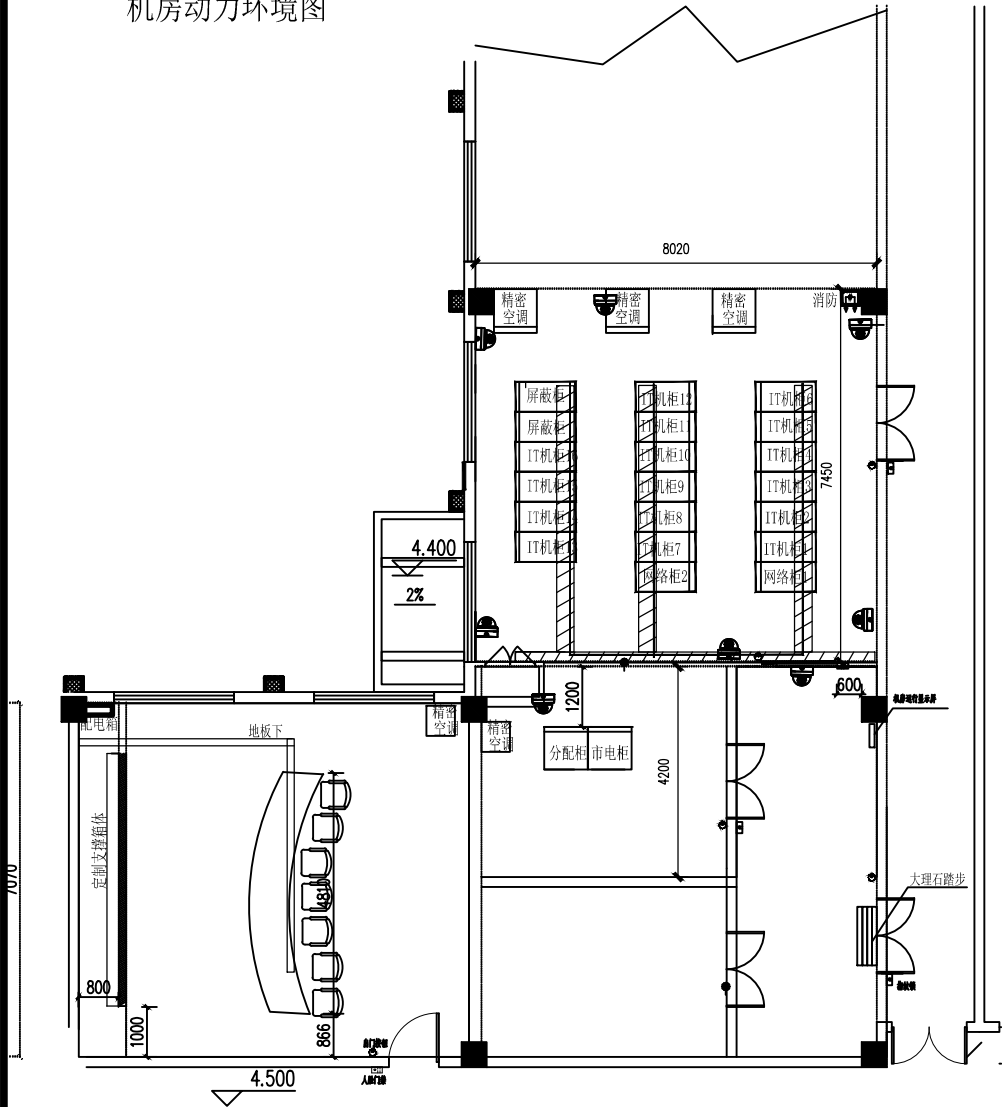

说明:

- 1、摄像头通过屏蔽网上连至NVR，从NVR放置位置到视频监控点位上方需预留网线，网线穿镀锌钢管沿墙和吊顶内敷设。
- 2、动环监控设备暂按占用IT机柜7设计，可根据详细需求调整。

视频设备表

图例	名称	规格	单位	数量	备注
	红外网络半球摄像机		台	8	吊装
	8路网络硬盘录像机		台	1	
	机房运行显示屏		台	1	
	开关电源		台		

门禁设备表

图例	名称	规格	单位	数量	备注
	人脸门禁		个	2	距地板1.3米安装
	开门按钮		个	3	距地板1.3米安装
	门禁控制器	网络门禁控制器	把	1	
	双门磁力锁	500kg	把	3	
	指纹锁		把	3	