


机房强电路由图



图例	设备名称	单位	数量	备注
	弱电走线槽 (200*100)	米		悬挂安装
	强电走线槽 (200*100)	米	35	下走线
	垂直走线槽 (200*100)	米		

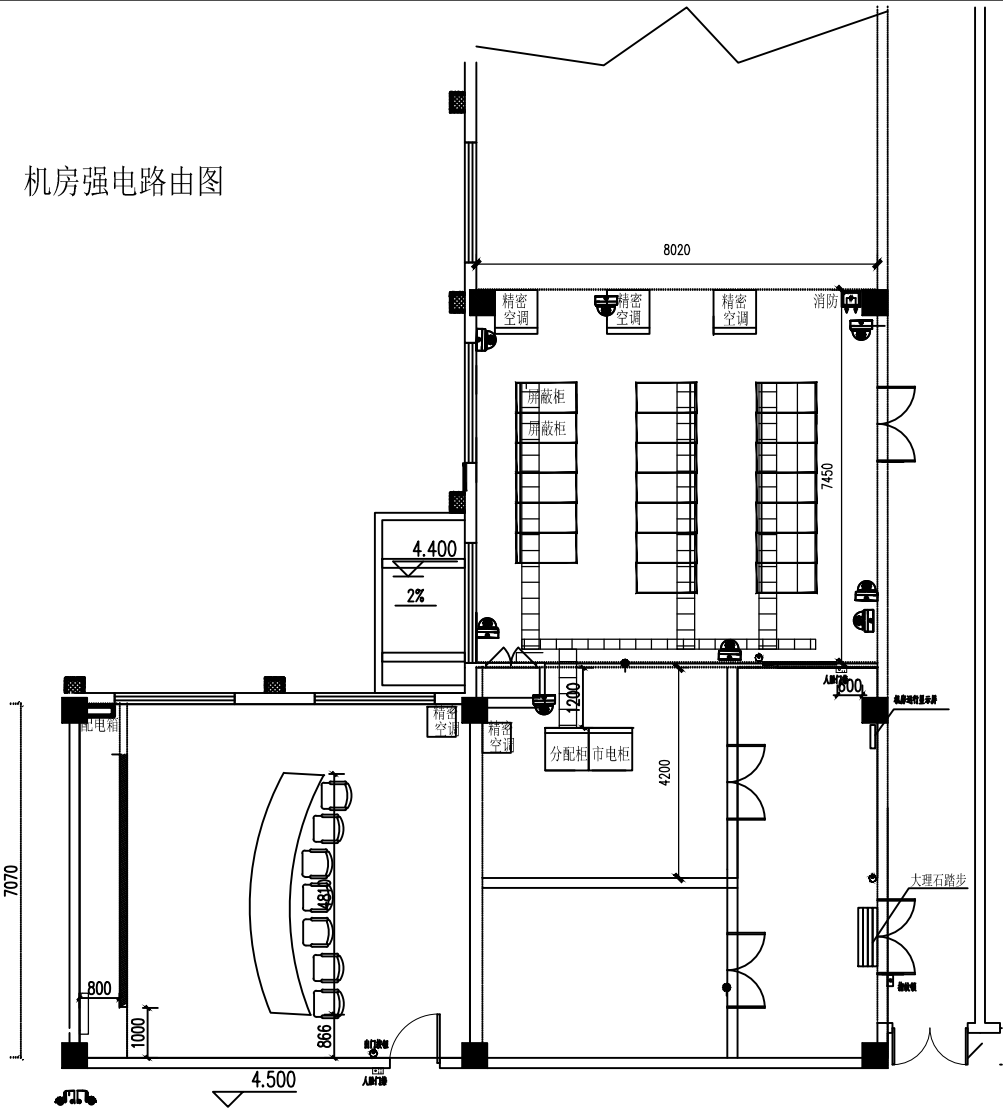