


空调与通风-排烟

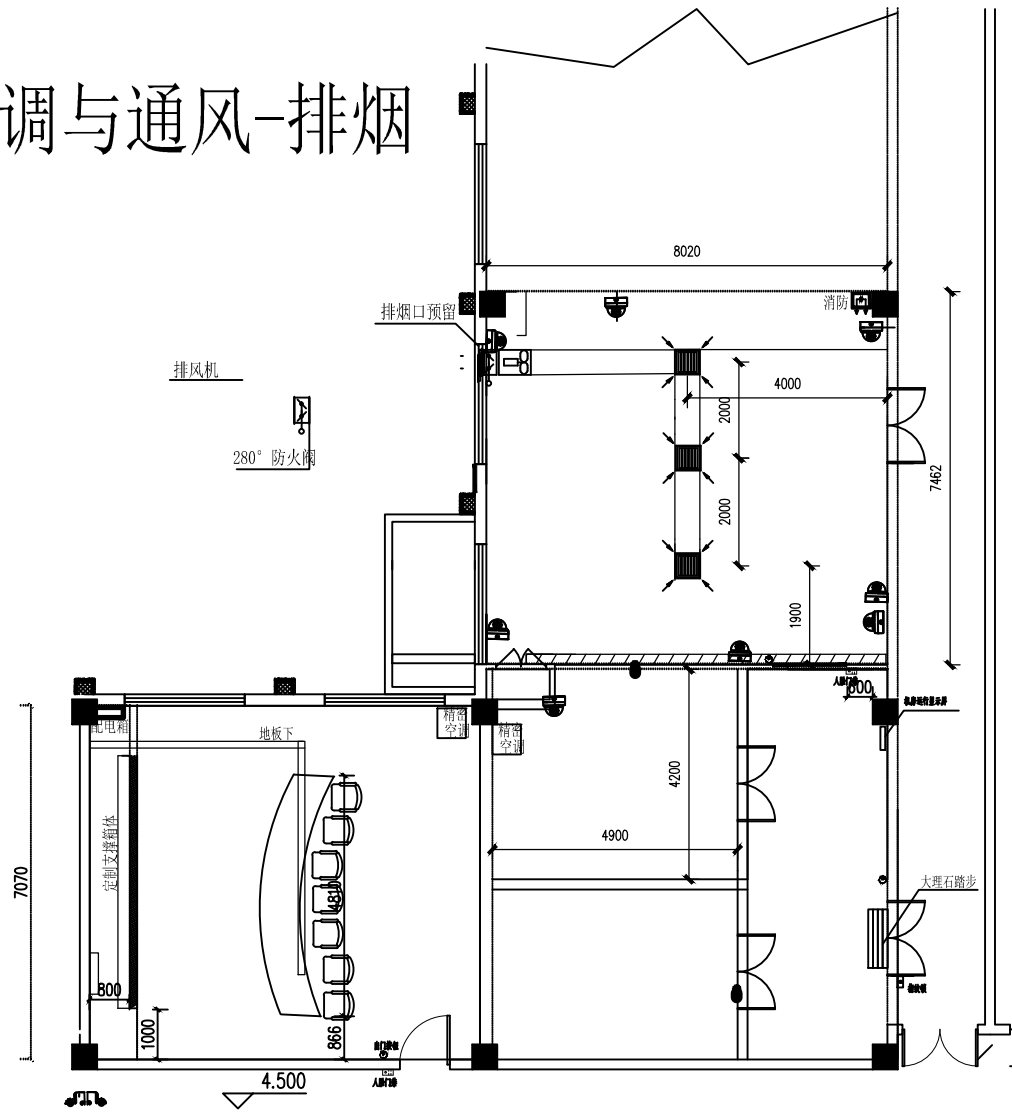

设计说明:

- 1、排烟量按照机房体积的2-5倍计算。
- 1、由于机房墙面特殊，本次排烟量为机房体积的2倍，排烟量为480m³。
- 2、排烟管走向为暂定，具体需结合建筑情况及吊顶内其他管线槽确定。