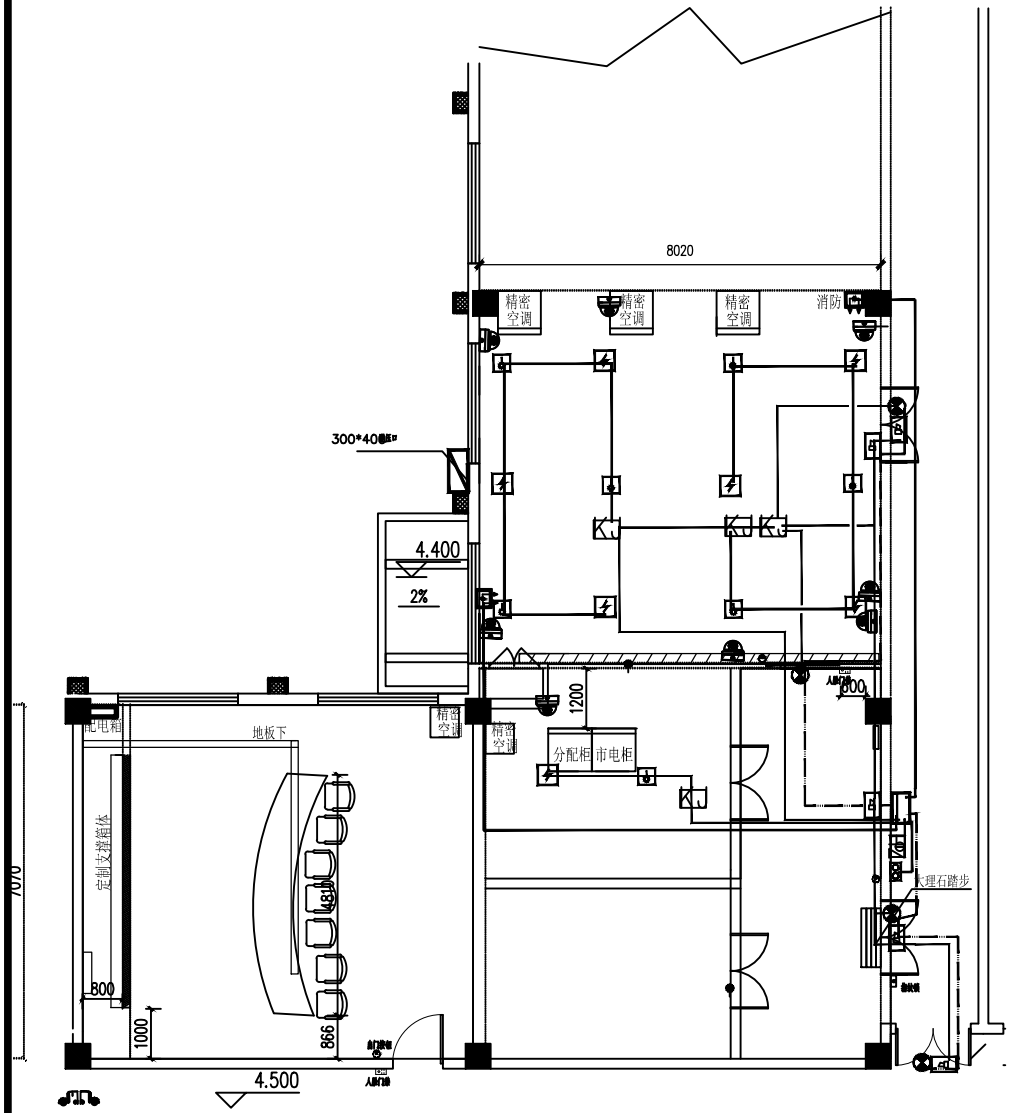

N

设备图例

图例	名称	安装方式	图例	名称	安装方式
	光电感烟探测器	吸顶式		紧急启停按钮	明装,距地1.3m
	感温探测器	吸顶式			
	气体灭火控制器	壁挂安装,底边距地1.3m		声光报警器	壁装,距地板2.3m
	放气喷洒指示灯	门楣上安装 上皮距顶 0.3m		七氟丙烷灭火装置	落地安装
KZ	输出模块			泄压口	房间净高2/3以上
KZJ	输入/输出模块		KJ	输入模块	

线路图例

序号	符 号	名称	导线规格	序号	符 号	名称	导线规格
1	FS	信号线	ZR-RVS-2*1.5	3	QF	启动反馈线	2*ZR-RVS-2*1.5
2	AN	紧急启停按钮连接线	2*ZR-RVS-2*1.5	4	DC	电源线	ZR-RVS-2*1.5