



机柜支架

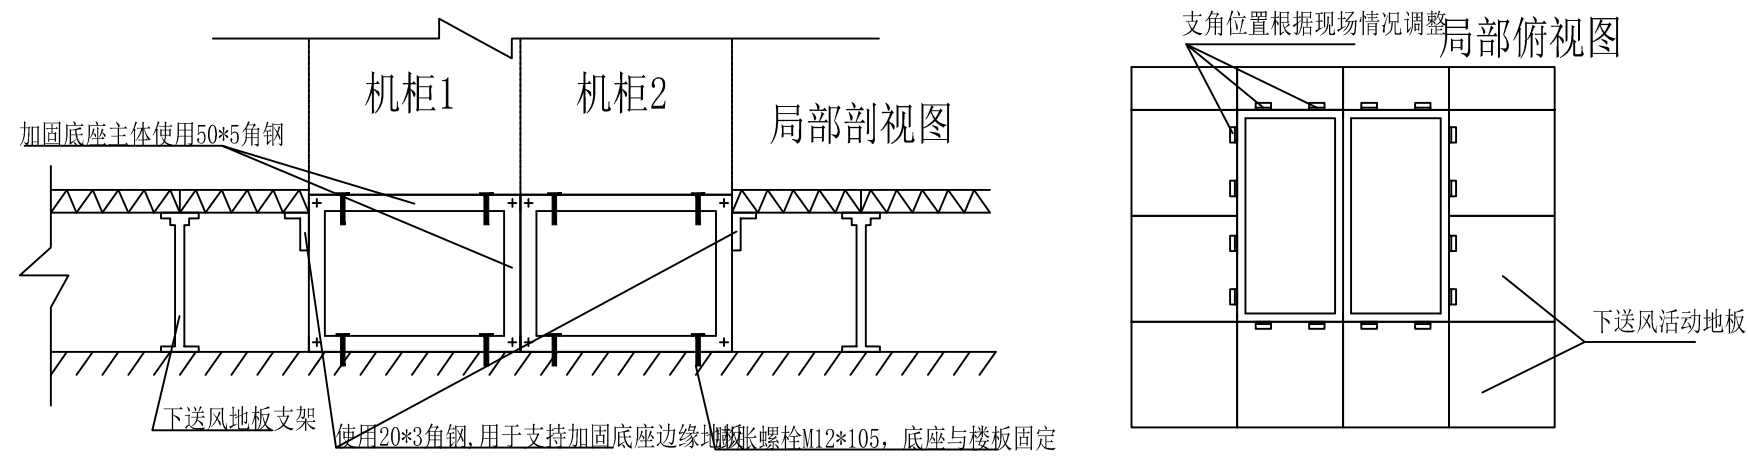

机房内机柜安装加固图

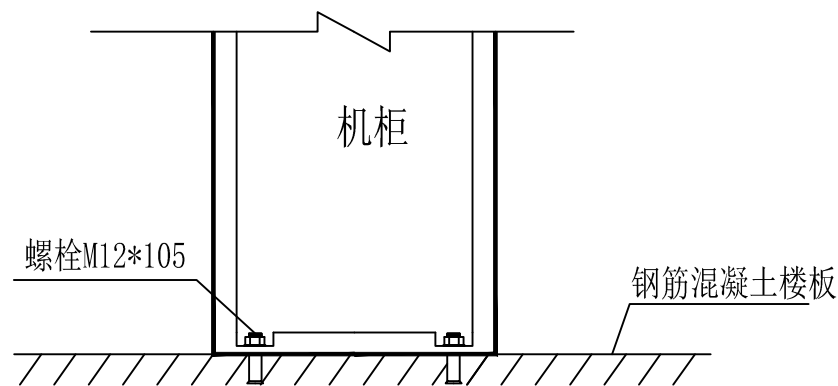

接入间机柜安装加固图

说明:

本期工程机房内机柜采用下加固的方式，需要在机房安装加固底座。服务器机柜加固底座尺寸为600mm宽*1200mm深*395mm高。网络机柜加固底座尺寸为600mm宽*1200mm深*395mm高。加固底座通过膨胀螺丝与地面固定，机柜固定在加固底座上。

加固底座与机架固定的孔位根据后期招标确定的机架厂家提供的机柜下加固孔位确定。
接入间无活动地板，机柜直接用M12*105螺栓与楼板固定。