


机房弱电路由图

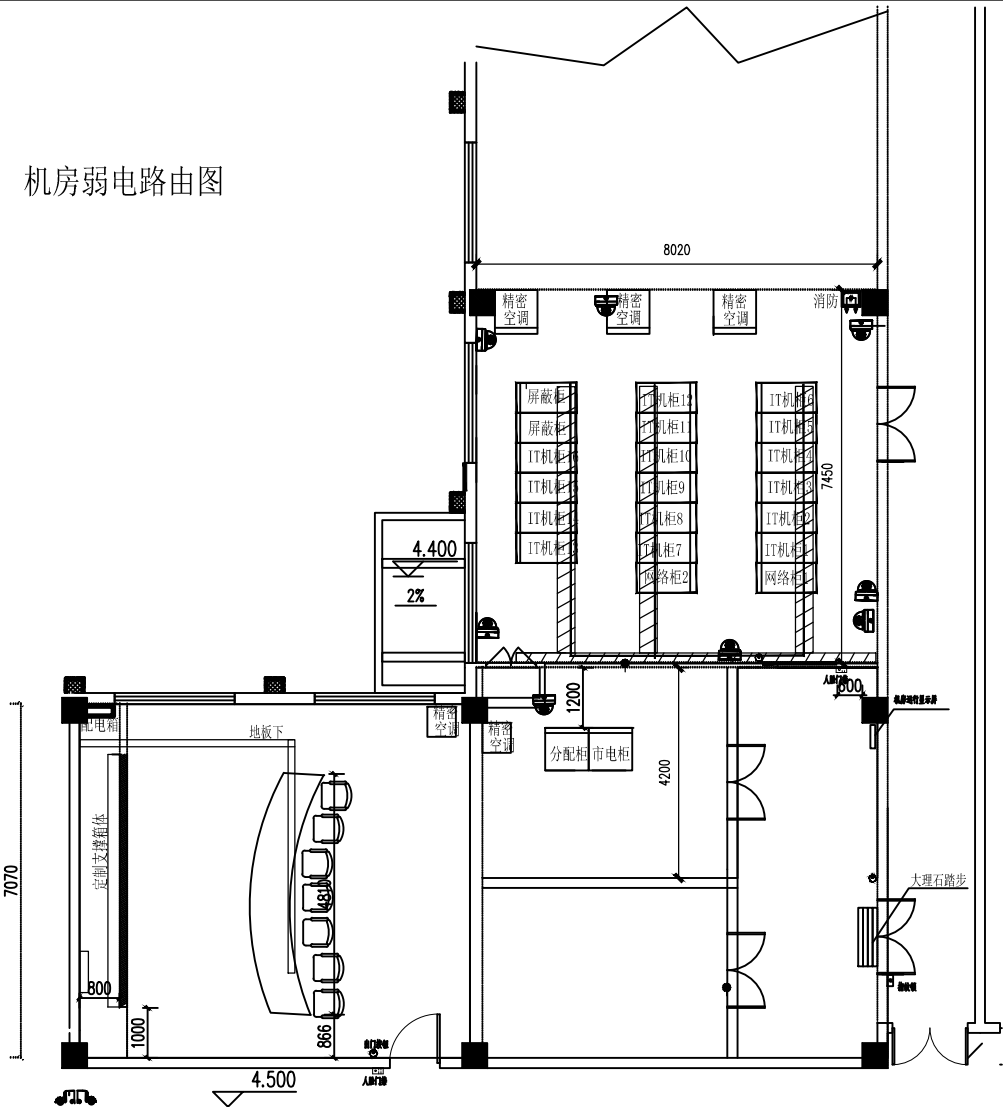

图例	设备名称	单位	数量	备注
	弱电走线槽 (400*100)	米	35	悬挂安装
	弱电走线槽 (70*50)	米	10	地板下
	光纤槽道 (200*100)	米	35	悬挂安装