


机房动力环境图

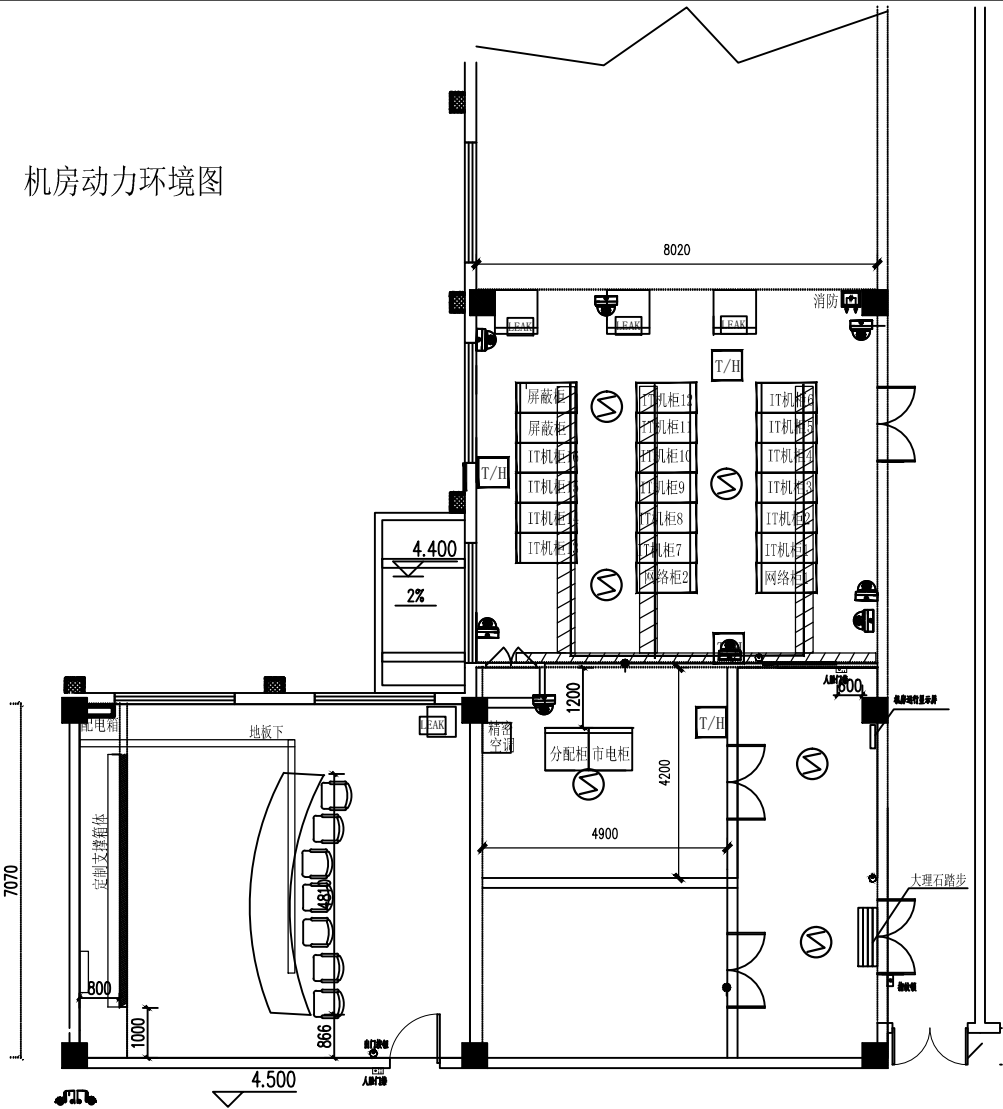

图例说明:

图例	点位说明	数量	单位
	漏水绳	4	条
T/H	温湿度传感器	6	台
P _w	电量监测仪		台
LEAN	漏水检测器	4	台
CC	监控主机	1	台
⊗	烟感探测器	6	台

说明:

- 1、动环监控设备占用IT机柜7，可根据详细需求调整。
- 2、线缆沿线走线架敷设，温湿度监测模块之间线缆型号为RVVSP 2×1.0mm²，线缆由监控设备自带，型号可根据厂家品牌调整。