


空调与通风-新风

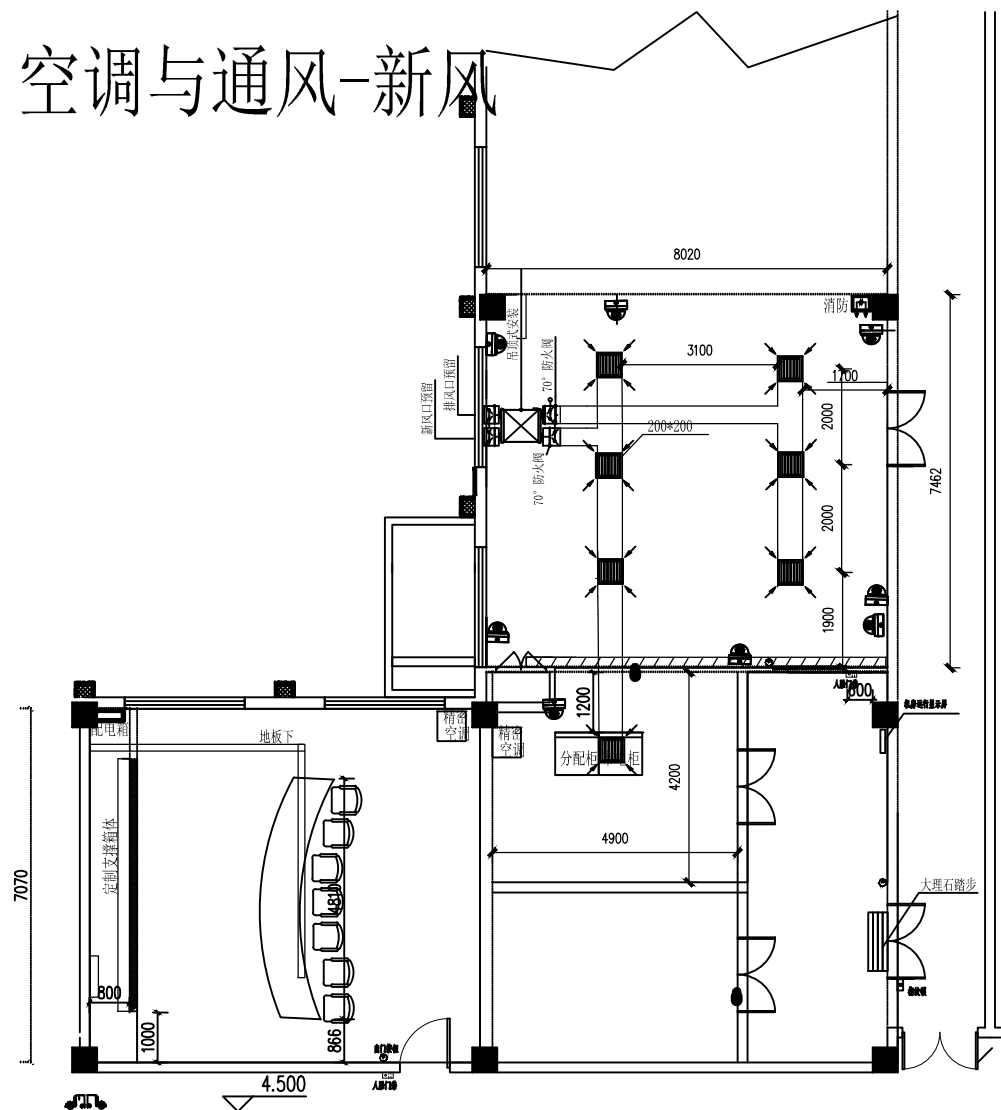

设计说明:

- 1、新风按换气次数4次/H或40m³/人估算新风量。
- 1、本次新风量按机房人员5人预估，每小时共计200m³。
- 2、新风管走向为暂定，具体需结合建筑情况及吊顶内其他管路线槽确定。
- 3、新风机房出口的主管处加电动防火阀(常开70℃)，与消防联动。