


- 1、约顿空调有3台，有通讯接口
- 2、世图兹空调1台，有通讯接口
- 3、压力传感器2个，带485通讯接口
- 4、水温传感器2个，未找到通讯接口

- 1、机柜1预留10U空间，2台服务器，3台监控主机，1台交换机
- 2、行间空调5台，品牌：世图兹

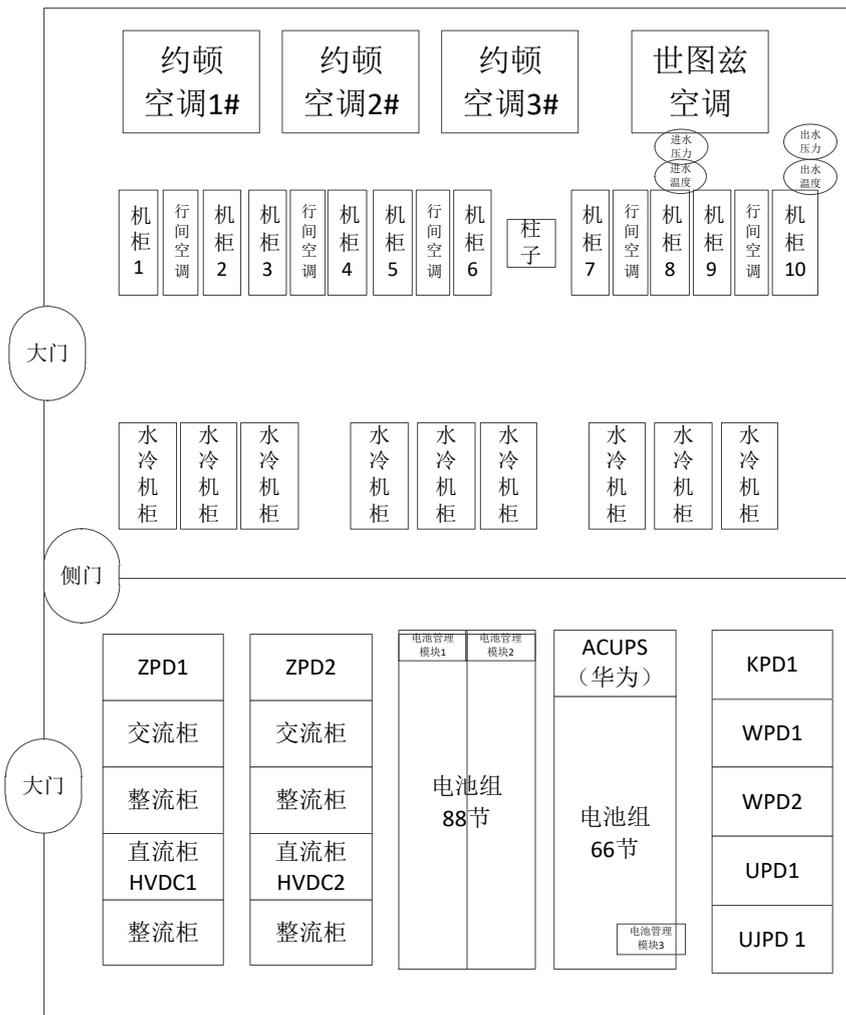

- 1、ZPD1、ZPD2共用1个LTM-8000测控模块和1个64/1 SRTU 模块。
- 2、1个交流柜有4个仪表，型号：ET703
- 3、1个整流柜有20个模块
- 4、1个直流柜有1个显示屏，型号：ZHM10

- 1、KPD1 是空调输出柜，1个仪表，型号：Acuvim II
- 2、WPD1 是外围输出柜1，1个仪表，型号：Acuvim II
- 3、WPD2 是外围输出柜2，1个仪表，型号：Acuvim II
- 4、UPD1是UPS输出柜，1个仪表，型号：Acuvim II
- 5、UJPD1是UPS进线柜，1个仪表，型号：Acuvim II；1个LTM-8000测控模块和1个64/1 SRTU 模块

- 1、电池监测模块采用华朔品牌
- 2、电池管理模块1和电池管理模块2属于同一型号，管理88节电池
- 3、电池管理模块3 型号：CM-06N，管理66节电池
- 4、UPS 为华为品牌，有通讯接口